Stacja transformatorowa
15/0,4kV nr 2-1142
Pieńki Radziejowickie

Istn. przewód 4*AL 35mm²
obw. nr 02
ze stacji transformatorowej
nr 2-1142 Pieńki
Radziejowickie
dł. przęsła 70m

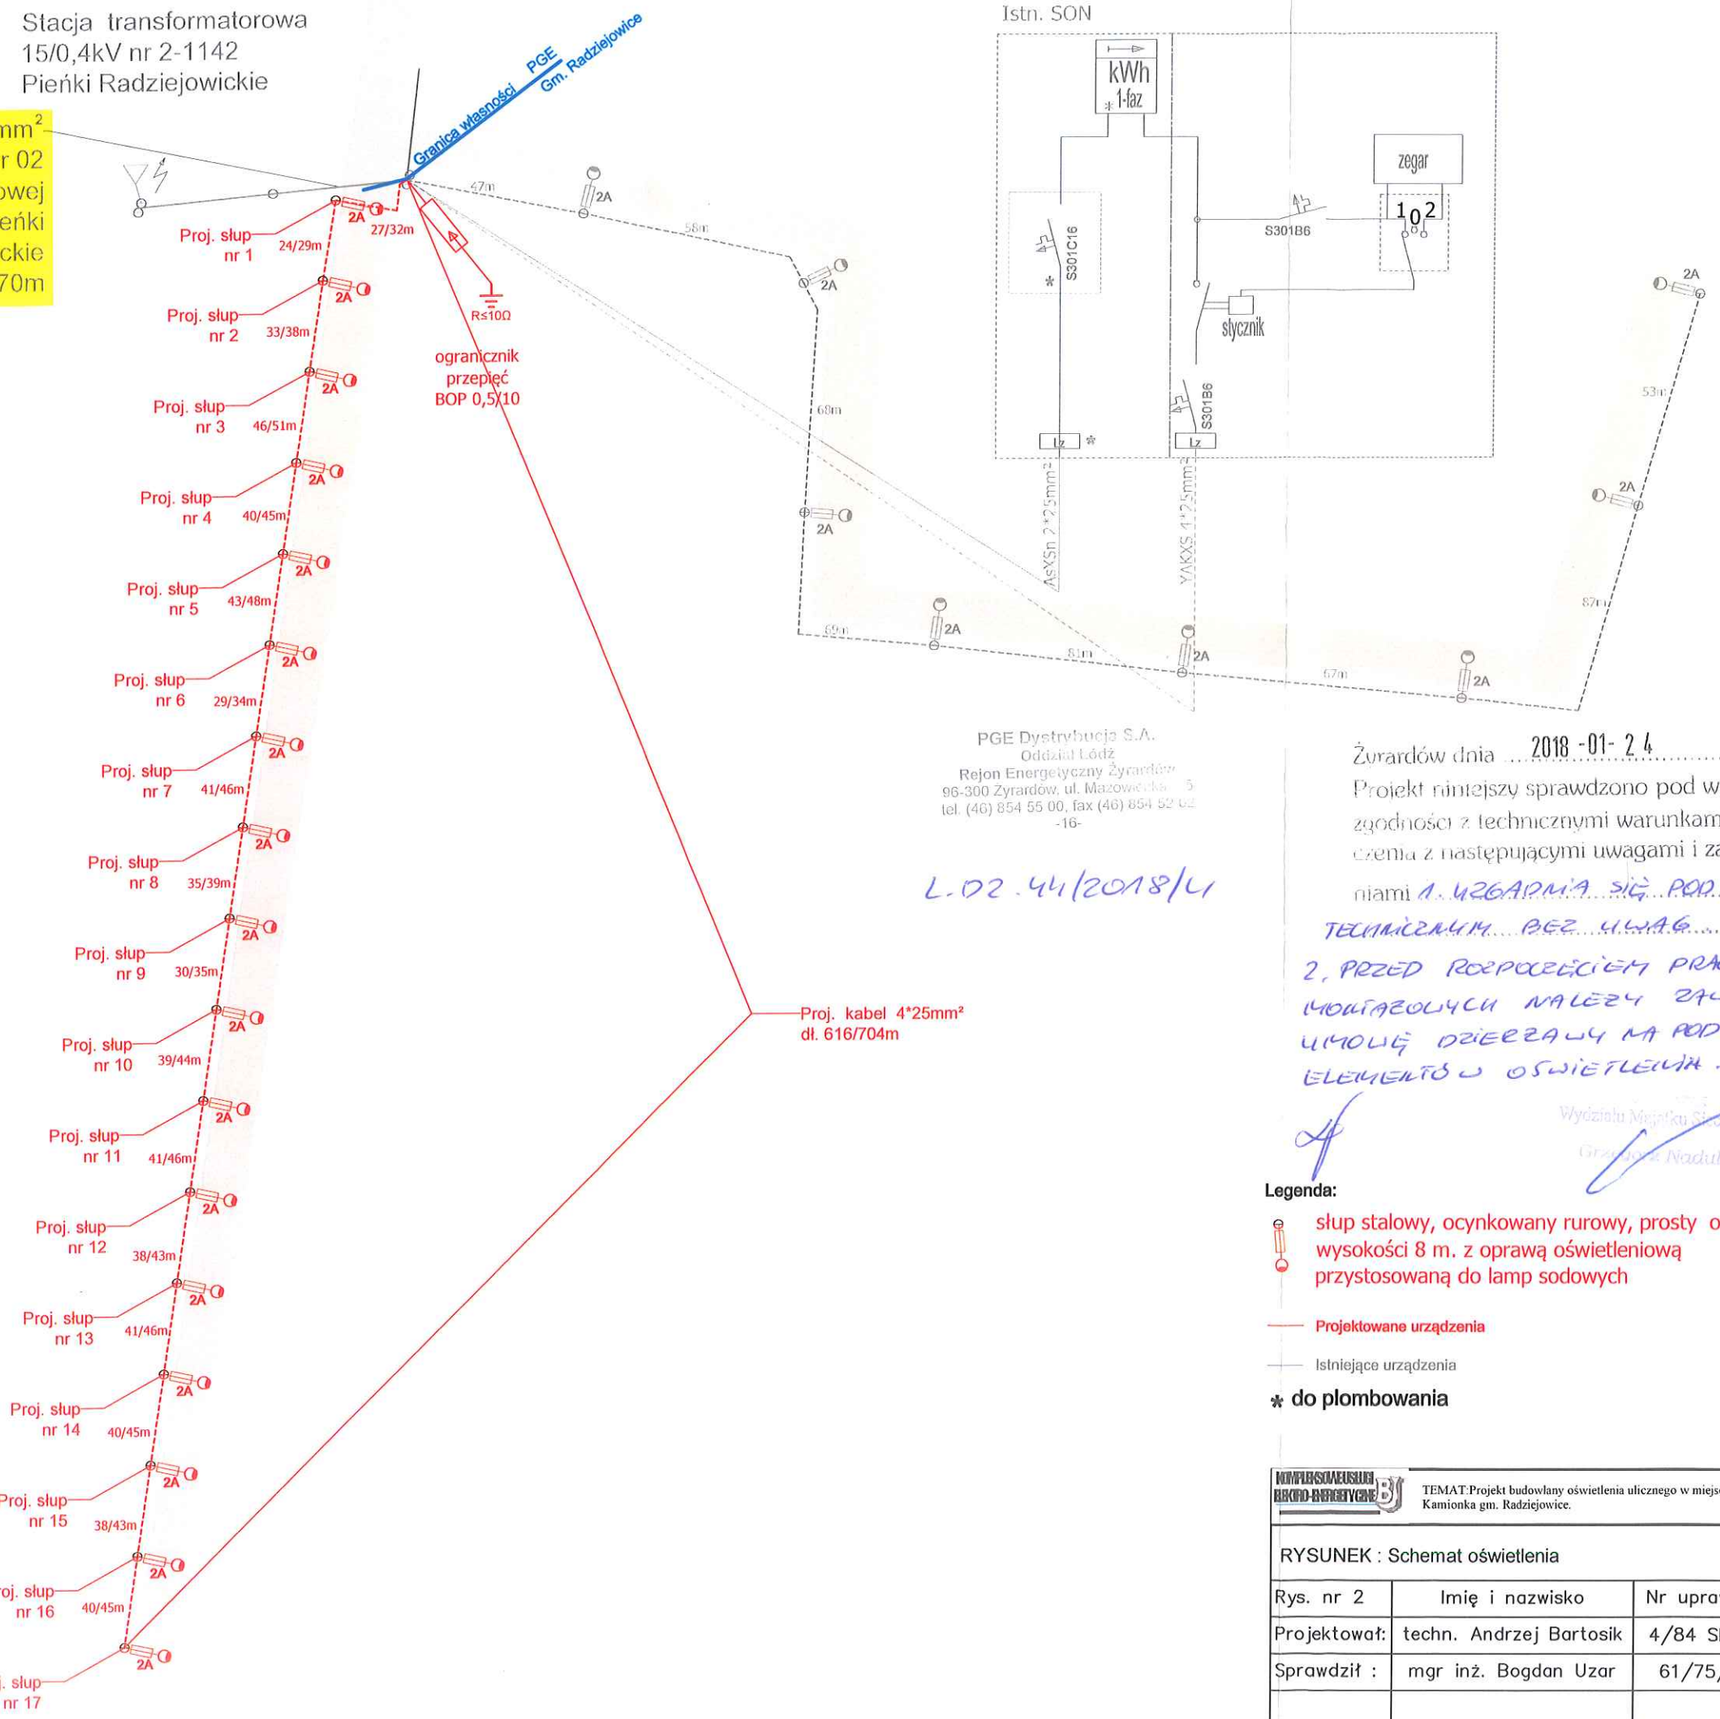

PGE Dystrybucja S.A.
Oddział Łódź
Rejon Energetyczny Żyrardów
96-300 Żyrardów, ul. Mazowiecka 5
tel. (46) 854 55 00, fax (46) 854 52 02
-16-

L.dz. 44/2018/L

Żyrardów dnia 2018-01-24

Projekt niniejszy sprawdzono pod względem zgodności z technicznymi warunkami przyłączenia z następującymi uwagami i zastrzeżeniami 1. UZGADNIA SIĘ POD WZDLĘDEM TECHNICZNYM BEZ UWAG.
2. PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC MONTAŻOWYCH NALEŻY ZAWRZEĆ UMOWĘ DZIERŻAWY NA PODWIESZENIE ELEMENTÓW OŚWIETLENIA.

Wydział Majątku Sieciowego
Grzegorz Nadulski

Legenda:

słup stalowy, ocynkowany rurowy, prosty o wysokości 8 m. z oprawą oświetleniową przystosowaną do lamp sodowych

Projektowane urządzenia

Istniejące urządzenia

* do plombowania

KOMPLEKSOWE USŁUGI ELEKTRO-ENERGETYCZNE	TEMAT:Projekt budowlany oświetlenia ulicznego w miejsc. Kamionka gm. Radziejowice.		Format : A3
			Skala :
RYSUNEK : Schemat oświetlenia			Data : 2017.12
Rys. nr 2	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
Projektował:	techn. Andrzej Bartosik	4/84 Sk-ce	
Sprawdził :	mgr inż. Bogdan Uzar	61/75/OP	